

**Отчёт об исполнении утвержденной инвестиционной программы
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 1-3 квартал 2025 года.**

Реконструкция кубов ВЗП котлоагрегата БКЗ-160-100 ст. №1 ТЭЦ-2



Фото 1 – Монтаж новых кубов ВЗП



Фото 2 – новые кубы ВЗП

**Реконструкция схемы подпитки теплосети на ТЭЦ-3 для нужд
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**



Фото 3 – Устройство фундамента под опору наружного трубопровода



Фото 4 – Монтаж наружного трубопровода с устройством тепловой изоляции на металлическую опору.



Фото 5 – Покрытие тепловой изоляции трубопровода оболочкой из оцинкованного листа.



Фото 6 – Участок выполненной тепловой сети на отметке +1,6 метра.

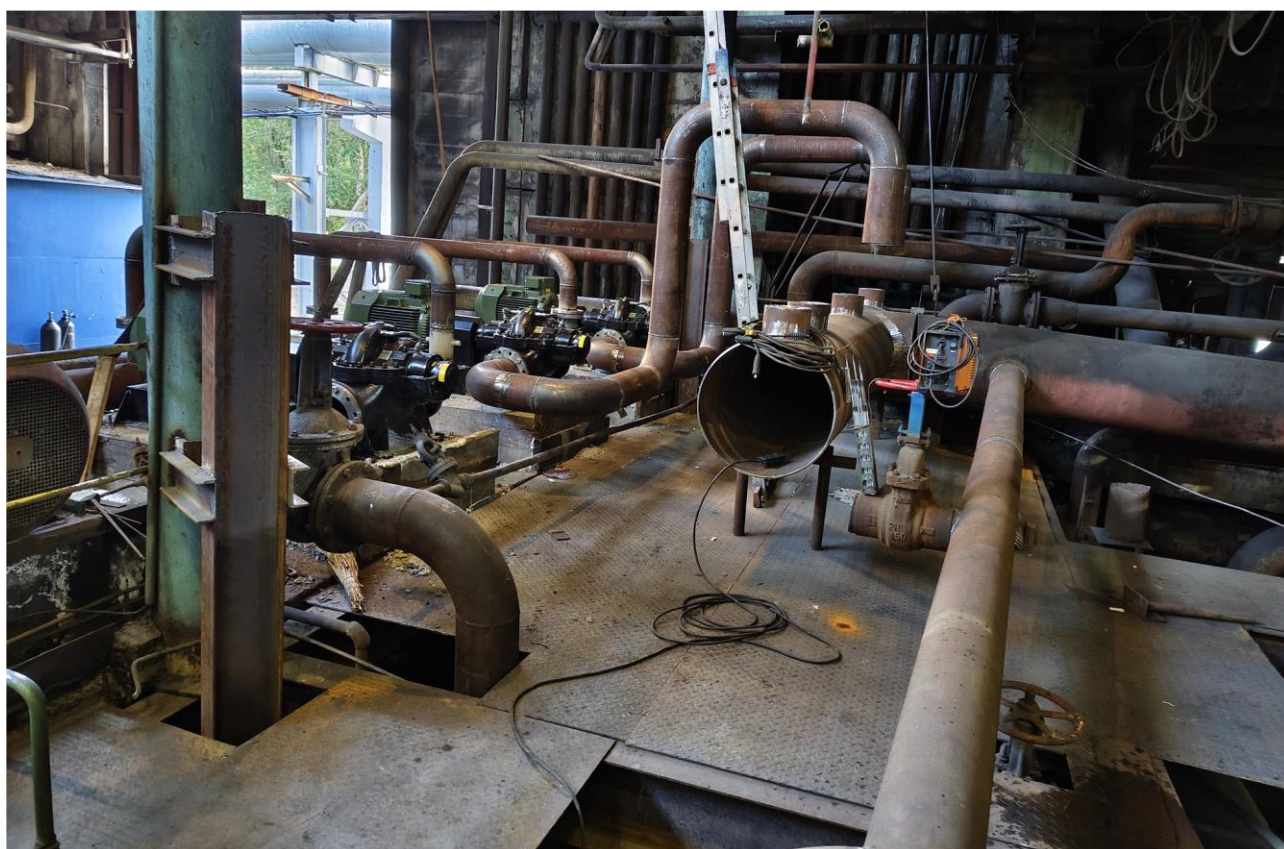


Фото 7 – Обвязка всасывающих и напорных трубопроводов 3-х подпиточных насосов подпитки теплосети.

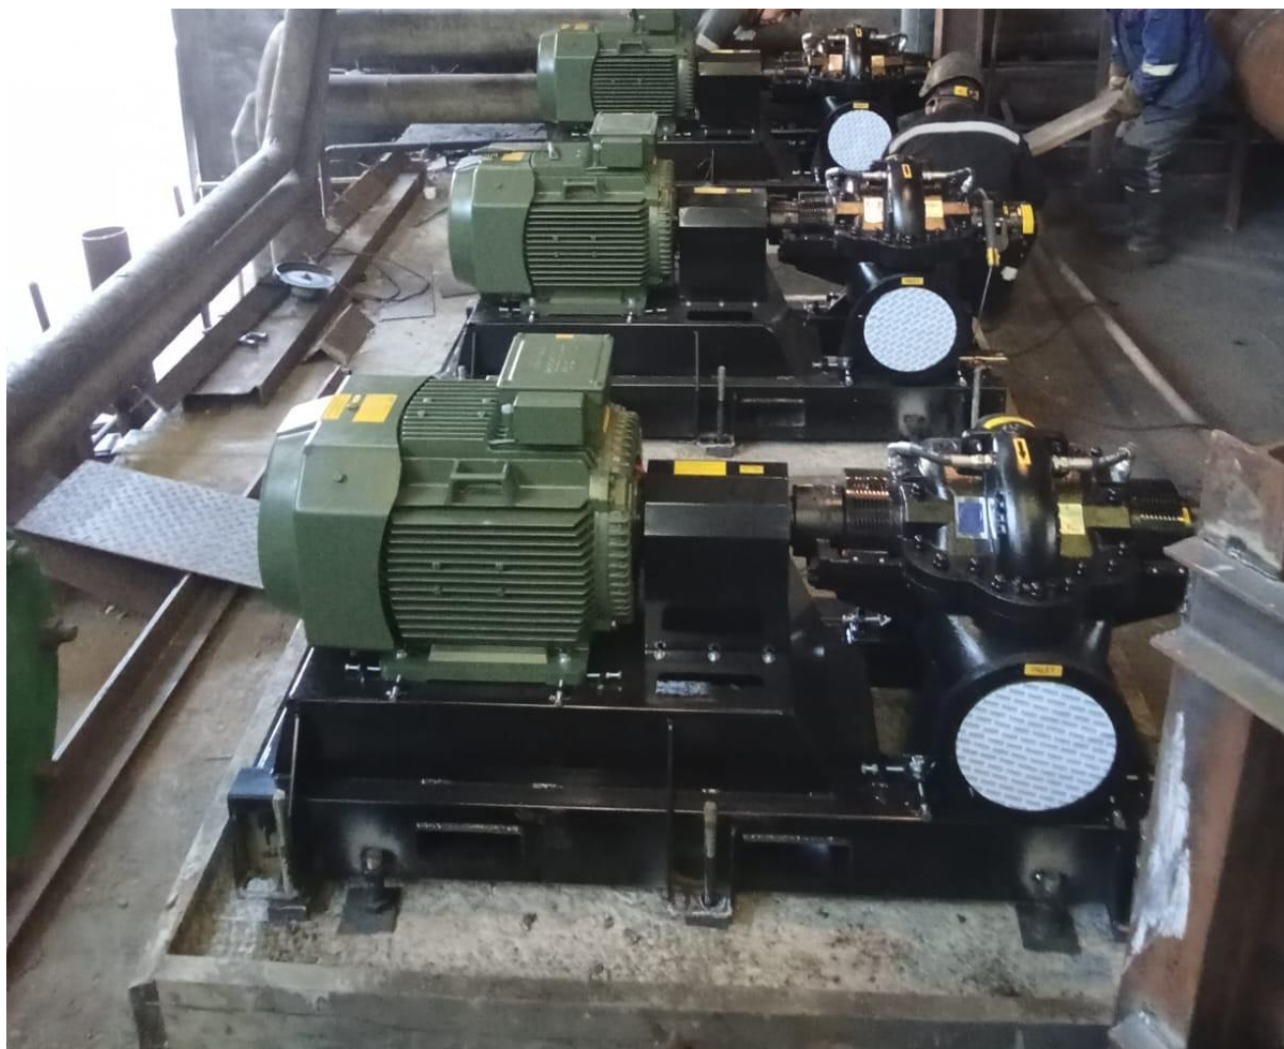


Фото 8 – Монтаж насосов на выполненные фундаменты.



Фото 9 – Монтаж и обвязка оборудования тепловой сети на отметке +21,6м.



Фото 10 – Наладка оборудования на отметке +21,6 м.



Фото 11 – Теплообменник на отметке +21,6 м.